


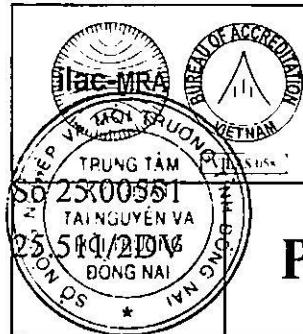

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
 518 - 520 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 Điện thoại: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

19/4/2025

Trang 3/4

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 40:2011/ BINMT Cột A K _f =0,9; K _f =1,0
28	Hóa chất BVTV photpho hữu cơ ^(*)	mg/L	USEPA 3510C + USEPA 3620C + USEPA 8270E		0,27
	Diazinon	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Parathion methyl	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Chlorpyrifos	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Parathion methyl	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Chlorpyrifos methyl	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Fenitrothion	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Malathion	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Fenithion	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Lithion	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Disulfoton	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Phenthoate	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Phorate	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Phosphamidon	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Pirimiphos ethyl	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Pirimiphos methyl	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Terbufos	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
29	Hóa chất BVTV clo hữu cơ ^(*)	mg/L	USEPA 3510C + USEPA 3630C + USEPA 8270E		0,045
	Aldrin	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Hexachlorobenzen	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	4,4'-DDD	mg/L		KPH(LOD=0,0003)	
	4,4'-DDE	mg/L		KPH(LOD=0,0003)	
	4,4'-DDT	mg/L		KPH(LOD=0,0003)	
	Dieldrin	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Endosulfan I	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Endosulfan II	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Endosulfan-sulfate	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	Endrin	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	α-HCH	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	
	β-HCH	mg/L		KPH(LOD=0,0001)	


Các kết quả thử nghiệm trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu được đo đạc, thử nghiệm

Phiếu kết quả thử nghiệm này không được sao trích một phần nếu không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai bằng văn bản

Hết thời gian lưu mẫu, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
 518 - 520 Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 Điện thoại: 0251 3895673 - Fax: 0251 3894080



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

19/4/2025

Trang 4/4

[illegible]

Chú thích:

SMEWW : *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*

KPH : Không phát hiện

HDCV : Hướng dẫn công việc

LOD : Giới hạn phát hiện

USEPA : United States Environmental Protection Agency

(1) : Thông số được chứng nhận Vimcerts

(2) : Thông số được công nhận VILAS

(4) : Thông số chưa được công nhận VILAS

(*): Do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thực hiện theo Phiếu kết quả thử nghiệm số KT3-01689BMT/2 (MT.2025.01754/2), ngày 10/4/2025

1. Các kết quả thử nghiệm trong phiên này chỉ có giá trị đối với mẫu được đo đạc, thử nghiệm

2. Phần kết quả thử nghiệm này không được sao trích một phần nên không được sự đồng ý của Trung tâm Kỹ thuật Lai nguyên và Môi trường ở bang Nari bằng văn bản

8. Thời gian lưu mẫu, Trung tâm Kỹ thuật Lai nguyên và Môi trường Đồng Nai không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng